

Ing. Jiří Mrkvička
Lukavice 63
538 21 Slatiňany

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše zn.: 276/TD/09
Vyřizuje: Blanka Vlčková
Tel./mob.: 469669934/603899804
E-mail: blanka.vlckova@vschrudim.cz

V Chrudimi dne: 6.4.2009

Věc: Prachovice – oprava místních komunikací ul. Okružní; ul. U Sokolovny; oprava parkoviště
(předloženo: situace)

V trase plánované obnovy se nachází vodovod a kanalizace ve správě VS Chrudim a.s., které mají na úroveň stávajícího krytu vyvedeny kanalizační a vodovodní poklapy. Tyto poklapy včetně zemních zákopových souprav od vodovodních uzávěrů je nutné respektovat, tzn. že při provádění zemních nebo jiných prací je **prováděcí organizace povinna** učinit veškerá opatření, aby nedošlo k jejich poškození, a to:

1. Uvědomí zástupce provozu VS Chrudim, a.s. v Heřmanově Městci o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem (pan Leszkow 603899872).
2. Před zahájením stavebních prací požádá zástupce tohoto provozu o vytýčení vodovodního a kanalizačního řadu v naší správě. (*Umístění vytýčených zařízení požadujeme ověřit vždy ruční sondou, aby nedošlo k jeho poškození*).
3. Provede vyznačení polohy vytýčeného vodovodního a kanalizačního řadu přímo na staveništi.
4. Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce v blízkosti těchto řadů, zástupce prováděcí organizace upozorní, aby dbali maximální opatrnosti a ve vzdálenosti nejméně 1,0 m na každou stranu od osy potrubí nepoužívali nevhodné nářadí a těžkou mechanizaci (hloubicí a nákladní stroje, sbíječky apod.).
5. Obnažený vodovodní a kanalizační řad musí být řádně zabezpečen proti poškození a před jeho záhozem budou zástupci provozu VS Chrudim, a.s. v Heřmanově Městci přizváni ke kontrole, zda nedošlo k jeho viditelnému poškození.
6. Každé poškození vodovodního a kanalizačního řadu nahlásí prováděcí organizace neprodleně na tento provoz.
7. Dodrží ČSN 73 3050 "Zemní práce".

Veškeré dotčené poklapy budou přeosazeny do úrovně nové nivelety terénu a řádně podbetonovány. Osazení do nové nivelety musí být provedeno ještě před pokládkou poslední povrchové vrstvy komunikace, tak aby nebylo nutné provádět kruhové oříznutí poklopu a jeho následnou úpravu v již hotové komunikaci.

Upozorňujeme, že poklapy nelze umísťovat v místě zvýšené obruby na hranici jednotlivých navržených ploch, všechny musí být celou plochou umístěny v jedné ploše - v komunikaci, v chodníku atd.

Dále upozorňujeme, že při výsadbě zeleně musí být dodržena min. odstupová vzdálenost 2,0 m mezi víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního a kanalizačního potrubí.




VS Chrudim
Vodárenská společnost Chrudim, a.s.
Novoměstská 626, 537 28 Chrudim
vedoucí technického oddělení
technická dokumentace

k2. Vlček

Na vědomí: provoz Heřmanův Městec
Příloha: zákres sítí

Prachovice

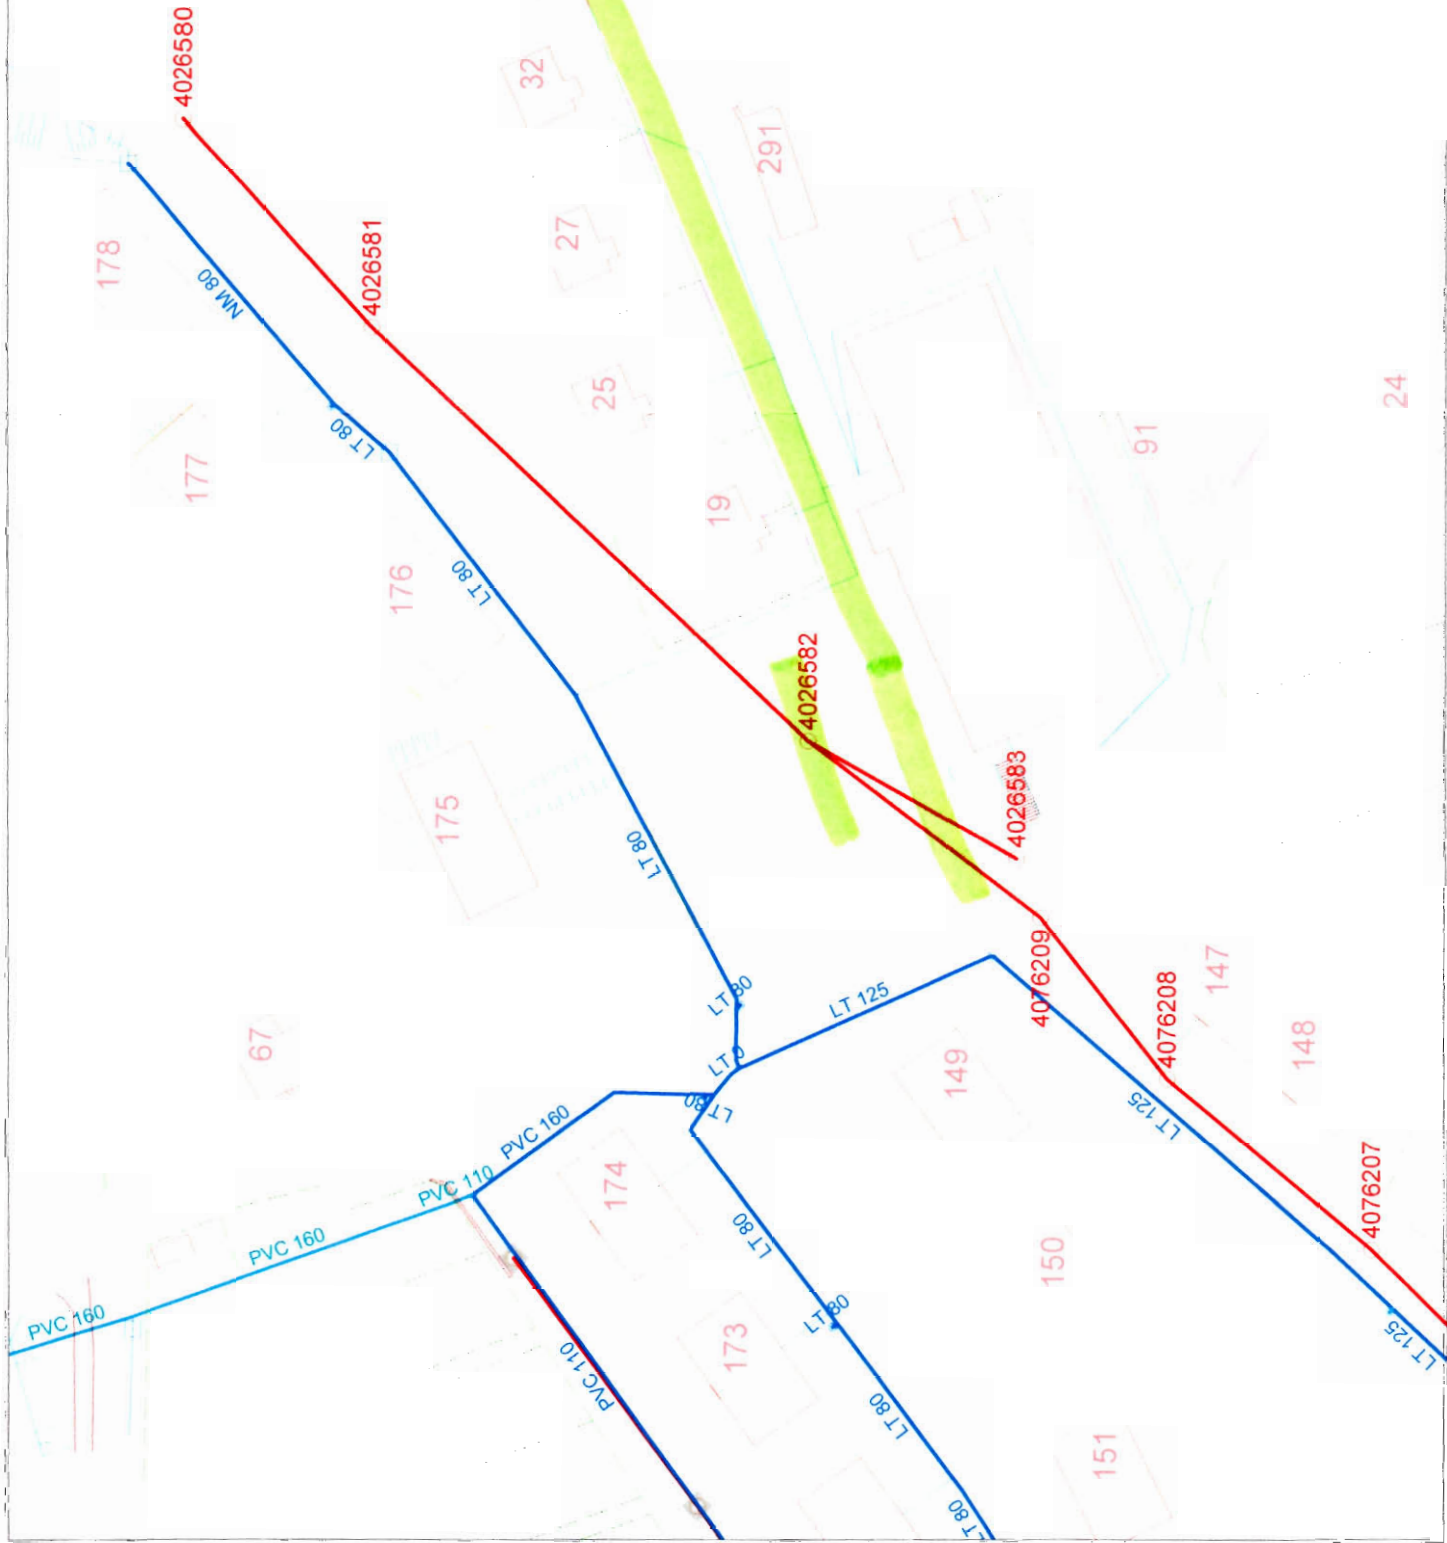

VS Chrudim

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.
Novoměstská 626, 537 28 Chrudim
technické oddělení
technická dokumentace -33-

zajmovém území se nachází
podzemní zařízení ve správě
Vodárenské společnosti Chrudim, a.s.

Před zahájením projektování stavebních prací
nutno požádat provoz
o vytyčení sítě ve správě VS Chrudim, a.s.

Platnost tohoto vyjádření
je 1 rok

06-04-2009